

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Plaaniga seotud dokumendid:

- | |
|--|
| 1. Siseministri määrus Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded, 01.09.2010 nr 43. |
|--|

Plaani lisad:

- | |
|------------------------------|
| Lisa 1. Plaani tegevuskava |
| Lisa 2. Operatiivkaart |
| Lisa 3. Evakuatsiooniskeemid |

1. Üldsätted

- 1.1. Tulekahju korral tegutsemise plaan on asutuse töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse asutuse tuleohutusalasid erisusi.

- 1.2. Hoone valdajad ning valitsejad

Jrk.nr		Nimetus	Reg nr	Juriidiline aadress
1	Hoone valdaja	Haridus- ja Teadusministeerium	70000740	Munga 18, 50088 Tartu
2	Hoone valitseja	Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus	70007742	Tallinna mnt 13, 40202 Sillamäe

2. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

- 2.1. Ehitise tuleohutuse liigitus (tulenevat kasutusviisi ja kasutamisetstarvet ning samuti ehitise tuleohuklassi, kui tegemist on tööstus-, laohoone või garaažiga)

Jrk.nr	Ehitise nimetus	Kasutusviis	Kasutamisetstarve	Tuleohuklass
1	B-korpus	II	Õpilaskodu. Õppehoone – õppeklassid, kontoriruumid.	-
2	C-korpus	IV	Õppehoone – õppeklassid, töökojad. Arhiiviruum.	-
3	D-korpus	IV	Õppehoone – õppeklassid, aula, spordisaal, söökla.	-
4	E-korpus	IV	Õppehoone – õppeklassid, praktikaruumid. Õpperestoran.	-
5	F-korpus	IV	Õppehoone – õppeklassid, töökojad, praktikaruumid.	-

2.2. Ehitise korruste arv, üldpindala ja korrusepindalad

Korpus	Korrus	Suletud netopind m ²	Korruse -pindala m ²	Kasutamise kellaajad	Kasutajate arv (keskmine)				Inimesed, kes ei ole võimalised iseseisvalt evakueeruma
					Hommikul	Päeval	Õhtul	Öösel	
B-korpus	0. korrus		559	8:00-21:00	5	5	5	0	Puuduvad
	1. korrus		598	24h	60	60	60	1	Invatuba
	2. korrus		566	24h	30	30	30	30	Puuduvad
	3. korrus		550	24h	30	30	30	30	Puuduvad
	4. korrus		552	24h	30	30	30	30	Puuduvad
C-korpus	0. korrus		588	8:00-21:00	0	0	10	0	Puuduvad
	1. korrus		548	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad
	2. korrus		550	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad
	3. korrus		548	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad
D-korpus	0. korrus		974	8:00-21:00	10	200	10	0	Puuduvad
	1. korrus		985	8:00-21:00	1	30	30	0	Puuduvad
	2. korrus		380	8:00-21:00	0	0	30	0	Puuduvad
E-korpus	1. korrus		1146	8:00-21:00	60	100	60	0	Puuduvad
	2. korrus		1126	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad
F-korpus	1. korrus		2846	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad
	2. korrus		1797	8:00-21:00	60	60	60	0	Puuduvad

2.3. Andmed sisevalve personali kohta või turvatöötajate olemasolu ja nende arv

Isik	Olemasolu, arv
Infolaua töötaja	Õpilaskodu, B-korpus, viibib infolaua töötaja 07.00 kuni 19.00.
Turvatöötaja	Turvatöötaja (lepinguline) viibib hoones öisel ajal 19.00 kuni 07.00.

2.4. Evakuatsiooniteed ja -pääsud, hädaväljapääsud ning nende asukohad

Hoonete evakuatsiooniteed, -pääsud ning hädaväljapääsud on toodud evakuatsiooniskeemidel.

2.5. Evakueerumise ja evakueerimise võimalusi ühest tuletõkkeseptsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises

Hoone tuletõkkeseptsioonid on moodustatud ehitusprojekti alusel ning näidatud ehitusdokumentatsioonis, mis on haldusspetsialisti käsutuses.

Peamised tuletõkkeseptsioonid ning suluste tulekindlus (olenevalt tarindist) on esitatud järgmises tabelis:

Tuletõkkeseptsioon	Selgitus	Sulused
Korrus	Iga korrus eraldiseisvalt.	EI-60/EI-30
Trepikoda	Kõik trepikojad tervikuna.	EI-60/EI-30
Ventilatsioonikamber	B- ja C-korpuste katusealune, E-korpuse 2. korrusel ja F-korpuse katusel.	EI-60/EI-30
Laoruumid	B-korpuse keldriruumid.	EI-60/EI-30
Soojussõlm	C-korpuse keldrikorrusel.	EI-60/EI-30
Elektrikilbiruum	Kõik eraldiseisvad kilbiruumid.	EI-60/EI-30
Õpilaskodu ruumid	Hooneosana, korrus.	EI-60
Õpilaskodu ruumid	Toad	EI-15

2.6. Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspäigaldised ning nende asukohad.

Vahend	Asukohad
Pulberkustuti	Asukohad on toodud evakuatsiooniskeemidel.
	B-korpus – 12 tk C-korpus – 15 tk D-korpus – 19 tk E-korpus – 30 tk
Rasvakustuti	Asuvad ainult sööklas. Asukohad on toodud skeemidel.
Tuletõrjehesik	Katab ainult korpust B B-korpus – 10 tk
ATS	ATS juhtpult asub B-korpuste valvelauas, sissepääsu juures. Korduspaneel asub F korpuse valvelauas.
Suitsueemaldus	Suitsueemaldus katab F-korpuse. Rakendub käsitsi F-korpuse valvelauast.
Tuletõkkekardin	Puudub
Tulekustutussüsteem	Puudub
Väline hüdrant	Jõhvi linn, Kutse tn 14; Jõhvi linn, Rahu tn info puudub

2.7. Esmaabivahendeid, individuaalseid kaitse- ja päästevahendeid või muid abivahendeid evakuatsiooni ohutuse tagamiseks ning nende asukohad.

Vahend	Asukohad
Esmaabivahendid	Hädaolukordade esmaabikohver asub B-korpuse valvelauas. Täiendavad esmaabivahendid on tähistatud töökeskkonnas vastavasisulise märgiga.
Esmaabiruum	B-korpus, ruum B-110.
Kaitsevahendid	Puuduvad
Päästevahendid	Puuduvad
Helindussüsteem	Hoonesse on paigaldatud helindussüsteem, mida saab rakendada F-korpuse valvelauast. Helindussüsteem katab C-, E- ja F-korpuseid.
Muud abivahendid	Puuduvad

2.8. Muud andmed, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist.

Tegur	Andmed
Võtmed	Kõikide hoonete võtmed asuvad valvelaudades. F- ja B-korpuste infolaua töötajal on olemas „kuldvõti“.
Uksed	Kõik välisuksed on seestpoolt avatavad.

2. Ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus

3.1. Andmeid ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkuse kohta ning sellega kaasnevate ohtude ennetamise meetmeid.

Korpus	Korrus	Tegevused või protsessid	Meetmed
B-korpus	0. korrus	Puuduvad	
	1. korrus	Puuduvad	
	2. korrus	Puuduvad	
	3. korrus	Puuduvad	
	4. korrus	Puuduvad	
C-korpus	0. korrus	Puuduvad	
	1. korrus	Puuduvad	
	2. korrus	Puuduvad	
	3. korrus	Puuduvad	
D-korpus	0. korrus	Toidu kuumtöötlemine	Toidu kuumtöötlemine, selleks ettenähtud ruumides. Esmased tulekustutusvahendid.
	1. korrus	Puuduvad	
	2. korrus	Puuduvad	

E-korpus	1. korrus	Toidu kuumtöötlemine	Toidu kuumtöötlemine, selleks ettenähtud ruumides. Esmased tulekustutusvahendid.
	2. korrus	Puuduvad	
F-korpus	1. korrus	Keevitamine, gaasiballoonide hoiustamine. Puidu töötlemine ja saepuru ladustamine punkrisse.	Keevitamine toimub keevitusboksides. Puidu töötlemisruumide niisutamine. ATEX nõuetele vastavate seadmete kasutamine saepuru hoiustamisel.
	2. korrus	Puuduvad	

3.2. Andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlike ainete kohta ning juhiseid ja meetmeid nende ohutuks hoidmiseks.

Korpus	Korrus	Põlevmaterjalid	Juhised ja meetmed
B-korpus	0. korrus	Puuduvad	
	1. korrus	Puuduvad	
	2. korrus	Puuduvad	
	3. korrus	Puuduvad	
	4. korrus	Puuduvad	
C-korpus	0. korrus	Arhiiviruumide teavikud.	Ruumid on ligipääsetavad ainult kindlatele inimestele.
	1. korrus	Raamatukogu teavikud.	Lahtise tule tegemise keeld. Töötaja poolt pidev järelevalve.
	2. korrus	Puuduvad	
	3. korrus	Puuduvad	
D-korpus	0. korrus	Köögis toiduõli.	Toiduõli ei ladustada. Vana õli koheselt utiliseeritakse.
	1. korrus	Puuduvad	
	2. korrus	Puuduvad	
E-korpus	1. korrus	Köögis toiduõli.	Toiduõli ei ladustada. Vana õli koheselt utiliseeritakse.
	2. korrus	Puuduvad	
F-korpus	1. korrus	Keevitusgaasiballoonid. Saepurupunker.	Gaasilekke andurid. Puidu töötlemisel tekkiva puidutolmu, ATEX seadmete kasutamine puidutolmu hoiustamisel.
	2. korrus	Puuduvad	

3.3. Ettevõtte või asutuse tõenäolisemaid tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmeid.

Tulekahju põhjus	Kirjeldus	Meetmed
------------------	-----------	---------

Elektrilühis	Elektriseadmete mitte eesmärgipärane kasutamine ning ülekoormamine.	Elektripaigaldiste ning elektriseadmete perioodiline kontroll elektrikäidu poolt.
Lahtise tule kasutamine õppehoones, sh süütamine, suitsetamine	Suitsetamine õppehoone ruumides. Küünalde vms põletamine.	Töötajate ning õpilaste juhendamine. ATS süsteemi töökorras hoidmine. Personali kohene reageerimine.
Toiduõli süttimine	Toiduõli kuumustamisel selle süttimine.	Köögis rasvakustuti ja tuletaki olemasolu.
Tuletööde teostamisel	Halvasti planeeritud tuletööde teostamisel, kõrval olevate materjalide süttimine.	Töötajate ning õpilaste juhendamine, väljaõpe. Piisava arvu pulberkustutite olemasolu kindlustamine.

4. Plaani teatavaks tegemine

4.1. Plaani tutvustatakse allkirja vastu või läbi dokumendihaldussüsteemi PINAL.

Isik	Teavitamine
Töötaja	Plaaniga tutvustatakse töötajaid üldise ohutusalase juhendamise käigus ning alati tulekahju korral tegutsemise koolituse läbiviimisel.
Õpilane	Plaaniga tutvustatakse õpilasele õppima asumisel ning korraldatakse iga õppeaasta alguses grupijuhendaja tunnis.
Muu isik	Muudele isikutele antakse viide kooli koduleheküljele, kus antud plaan on tehtud kõikidele kättesaadavaks.

2.2. Majutusruumi evakuatsiooniskeemid ning tuleohutusmeelespea

Majutusruumidesse on paigaldatud käesoleva plaani Lisa 3 evakuatsiooniskeemid.

5. Plaani täitmise kord

9.1. Töötajate ülesanded ja kohustused evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemisel:

Isik	Ülesanded	Kohustused
------	-----------	------------

Evakuatsioonijuht (infolaua töötaja)	Juhtida evakuatsiooni ning abistada Päästeametit selle läbiviimisel. Tagada vajaliku info kättesaadavus ning liikumine.	Kogunemiskohas õpilaste ning personali loendamine.
Pedagoog	Reageerida ohuolukorrale. Hinnata objektiivselt ohutaset. Informeerida ümberkaudseid isikuid.	Õpilaste ohutu evakueerimine hoonest kogunemiskohta, kasutades lähimat ohutut evakuatsiooniteed. Õpilaste loendus evakuatsiooni kogunemiskohas.
Tugipersonal	Reageerida ohuolukorrale. Hinnata objektiivselt ohutaset. Informeerida ümberkaudseid isikuid.	Juhatada hoonest viibivaid isikuid ohutut teed pidi hoonest välja, kogunemiskohta.
Mehitatud valve	Jälgida, et tööpiirkonnas oleksid kõik aknad ning uksed suletud. Mitte lubada isikutel siseneda hoonesse. Abistada evakuatsiooni läbiviimisel. Informeerida helindussüsteemita korpuses olijaid.	

5.2. Evakuatsioonijuhi tegevusplaan.

Jrk nr	Tegevus
1	Kontrolli tulekahju tekkepõhjust.
1.1	Vajadusel rakenda ATS häirekellad uuesti.
2	Teavita personali (kasuta helindussüsteemi).
2.2	Helista Häirekeskusesse numbril 112.
3	Pane selga evakuatsioonijuhi vest.
4	Võta kaasa vajalik dokumentatsioon Päästemeeskonnale info edastamiseks.
5	Pane valvelaua uks kinni (ära lukusta)
6	Liigu kogunemiskohta (jää sinna evakuatsiooni lõpuni)
7	Alusta loendamisega
8	Päästemeeskonna saabudes edasta teadaolev info

5.3. Tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavate isikute loetelu.

Isik	Tegevus	Periood
Digiteenuste ja taristuosakonna juht	Tulekahjuõppuse korraldamine	Kord aastas
Haldusspetsialist	Tulekahjuõppuse läbiviimine	Kord aastas

5.4. Tähtsad telefoninumbrid

Isik	Number	Märkused
Direktor	505 7718	E - R 08.00 kuni 17.00

Digiteenuste ja taristuosakonna juht	5877 4954	E - R 08.00 kuni 17.00
Haldusspetsialist	5813 0802	E - R 08.00 kuni 17.00
Infolaua töötaja B-korpus	5887 7765	E – R 07.00 kuni 19.00
Turvapäetaja		E - R 07.00 kuni 19.00 B-korpuse mehitatud valve 19.00 kuni 07.00

6. Vastutusala

Tegevus	Isik / Teenusepakkuja
Turvavalgustuse korrasoleku eest objektil	Hooldusleping RKAS
Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrasoleku eest objektil	Hooldusleping RKAS
Tulekustutite ja tuletõrjesisikute korrasoleku eest objektil	Hooldusleping RKAS
Ventilatsioonisüsteemide korrasoleku eest objektil	Hooldusleping RKAS
Tuletõkke uste ja piksekaitse kontroll	Hooldusleping RKAS
Tuletõrjesisikute survepumba hooldus	Hooldusleping RKAS
Evakuatsioonitõppuste korraldamise eest objektil	Digiteenuste ja taristuosakonna juht
Enesekontrolli tegemise, dokumenteerimise, tuleohutusaruande esitamise eest	Digiteenuste ja taristuosakonna juht
Evakuatsiooni läbiviimise eest vastutavad isikud	
Õppeklassid (laborid) tundide ajal	Tundi läbiviiv õpetaja
Õppeklassid (laborid) ja koridorid vahetundide ajal	Vahetunni ajal vastutab õpetunni lõpetanud õpetaja – teab kes õpilastest olid kohal
Võimla	Kehalise kasvatuse õpetaja, treener
Söökla, kohvik	Söökla töötajad
Aula	Üritust läbiviiv töötaja
Raamatukogu	Raamatukogu töötaja

Juhtivad isikud	
Päästemeeskonda vastu võttev isik	B-korpuse infolaua töötaja (07.00 kuni 19.00), mehitatud valve (19.00 kuni 07.00)
Evakuatsiooni juht päevasel ajal 07.00 –19.00	B-korpuse infolaua töötaja
Evakuatsioonijuht õhtusel ja öisel ajal 19.00 kuni 07.00	B-korpuse mehitatud valve 19.00 kuni 07.00
Evakuatsiooni juht: 21.00 – 07.00 (õppehoone suletud) - Nädalavahetustel (õppehoone suletud) - Riigipühadel (õppehoone suletud)	Infolaua töötaja, B-korpus Haldusspetsialist

7. Plaani tegevuskava (LISA 1)

7.1. Ehitises ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise kord.

Isik	Teavitamine
Töötaja	a) ATS-i katkematu helisignaali rakendamine. b) Suuline teave lähedal viibiva töötaja poolt. c) Valvelaua töötaja poolt kasutades hoone helindus süsteemi.
Õpilane	a) ATS-i katkematu helisignaali rakendamine. b) Suuline teave lähedal viibiva töötaja poolt. c) Valvelaua töötaja poolt kasutades hoone helindus süsteemi.
Külaline	a) ATS-i katkematu helisignaali rakendamine. b) Suuline teave lähedal viibiva töötaja poolt. c) Valvelaua töötaja poolt kasutades hoone helindus süsteemi.

7.2. Töötajate omavahelise kommunikatsiooni kord.

Infot edastatakse suuliselt.

7.3. Tulekahjuteate kontrollimise kord.

Isik	Kontrollimise tegevus
------	-----------------------

Infolaua töötaja	Infolaua töötaja eesmärgiks on võimalikult kiiresti tuvastada olukorra tõsidus, selleks: • Tulekahjuhäire käivitumisel (esimene häirekell) infolaua töötaja tuvastab ATS keskseadme tekstdispleilt häiret andnud tsooni (anduri), vaigistab häirekellad ning teavitab läbi helindussüsteemi anduri kontrollimisest ning ise suundub häiret andnud tsooni andurit kontrollima. Kontrollimise ajal ATS häirekellad ei tööta ning evakuatsiooni ei toimu. Kontrollimiseks ettenähtud aeg on 3 minutit. • Kontrolli tulemused: • Valehäire: infolaua töötaja teavitab valehäirest esimesel võimalusel läbi helindussüsteemi. Päästeameti saabumisel häiret põhjustanud anduri või tsooni kontrollimine koos päästeametnikuga. • Tulekahju: tulekahju puhul (suitsus, lahtine leek) lähimast käsiteadusti häirenupust (käsiteadusti häire on viivitusega) käivitatakse teist korda pidev häirekellade helin ning jäetakse häiresignaal tööle. Läbi helindussüsteemi teavitatakse põlengu asukohta (õppekorpus, korrus), algavast evakuatsioonist ning kogunemiskohast, kus õpetajad teostavad tunnis oleva õppegruppi kiire õpilaste loenduse ning teavitavad loenduse tulemustest infolaua töötajat (evakuatsiooni juhti). • Infolaua töötaja (ka evakuatsiooni juht) informeerib Päästemeeskonda tulekahju asukohast ja ulatusest ning inimeste viibimisest ohualas, juhatab Päästekomandot põlengu kohta ning suundub kogunemiskohta õpilaste loendusele. Õpilaste ja personali loenduse tulemustest teavitab infolaua töötaja päästemeeskonna juhti. Pärast igat toimingut ATS-ga tuleb sellekohane märge teha ka ATS-i sündmuste päevikusse.
Muu isik	Kui hoones on rakendunud ATS või isik tuvastab hoones suitsu olemasolu, peab iga isik, enda ning teiste tervist ohtu seadmata, püüdma tuvastada visuaalselt tulekahju tekkekoha.

7.4. Tulekahjuteate häirekeskusele edastamise kord.

Isik/Seade	Tegevus
Valvelaua töötaja	Valvelaua töötaja peab iga kord veenduma, et häirekeskust on teavitatud ning ATS signaal on FORUS GRUPP-i jõudnud. Selleks helistab infolaua töötaja telefoninumbri +372 619 1899.
Muu isik	Muu isik, olles tulekahju avastanud, teavitab ise esimesel võimalusel tekkinud olukorrast häirekeskust.
ATS	Automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem on selle rakendumisel seadistatud edastama tulekahju teate lepingulisele partnerile FORUS GRUPP. ATS hooldaja kontrollib selle toimimist vastavalt hooldusplaanile.

7.5. Evakuatsiooni läbiviimise juhised

7.5.1. Evakuatsiooni algatamise ning kõikide ehitises viibivate inimeste evakueerumise ja evakueerimise kord, sealhulgas vajadusel arvestades hoones viibivate isikute erivajadustega.

Evakuatsiooni *märguandeks on pikalt (katkematult) helisev ATS häirekell* ning lisaks suuliselt antud korraldus.

Erivajadusega isiku evakuatsiooni korraldab tundi läbiviiv pedagoog, kaasates selleks vajadusel teisi õpilasi ning tugipersonali.

7.5.2. Evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskohad

Kogunemiskohad on näidatud skeemil 2.

Kogunemiskohtade tähtsuse järjekord:

Nr	Koht	Selgitus
1	B- ja E-korpuste vaheline siseõu	Esmane kogunemiskoht kõikidele.

7.5.3. Töötajate ja õpilaste loenduse kord

Loendamist kogunemiskohas viib läbi B-korpuse infolaua töötaja (kes on majas iga päev alates 07.00 kuni 19.00), alates 19.00 B-korpuse loendamist kogunemiskohas viib läbi mehitatud valve töötaja, kes on ennast teinud märgatavaks (näiteks asub kõrgemal või kannab helkurvesti vms). Õpetajad loendavad õpilasi ja edastavad andmed evakuatsiooni juhile. Infolaua töötaja loendab ka töötajad (teab kes majas).

Isik	Teavitamise ulatus
Pedagoog	Teavitab kogunemiskohta jõudes, näiteks järgmiselt: a) „Grupp JKASRp16 täies koosseisus, väljas. Kogunemiskohas asume selles suunas (näitab käega)“ b) „Grupp JKAS Rp16 on osaliselt kohal, kadunud kaks õpilast, klassiruum jäi tühjaks. Kogunemiskohas asume selles suunas (näitab käega)“
Tugipersonal	Teavitab kogunemiskohta jõudes, näiteks järgmiselt: a) Mina, „ees ja perekonnanimi“ olen kogunemiskohas, info abivajajate kohta puudub. Kogunemiskohas asun selles suunas (näitab käega). b) Mina, „ees ja perekonnanimi“ olen kogunemiskohas, nägin, et ruumis B112 olid veel isikud, kes ignoreerisid tulekahjuhäiret. Kogunemiskohas asub selles suunas (näitab käega).

8. Tulekahju korral tegutsemise juhis

8.1. Tulekahju korral tegutsemise juhtimise korraldus

Tulekahju korral tegutsemise algatamine sõltub oluliselt pealtnägijatest ning nende esmastest tegevustest ning ka võimekusest tulekahjule esmaste tulekustutusvahenditega iseseisvalt piir panna.

Tulekahjust tingitud ATS-i rakendumist tuleb olukorda lugeda alati piisavalt ohtlikuks, et algatada evakuatsioon.

8.2. Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamine

Tulekustutite kasutamisjuhised on toodud tulekustuti peal. Enne tulekustuti kasutamist tuleb veenduda selle sobivuses antud olukorras ning juhendada tulekustuti tootja kasutusjuhistest.

Tuletõrjesisikute kasutusjuhised on toodud kapi uksele.

8.3. Tulekahju leviku piiramise meetmed

Tulekahju leviku piiramise põhiline meede on tuletõkkeseksioonide moodustamine, mis tagatakse uste ning akende sulgemisega ning ventilatsiooni väljalülitamisega (ATS teostab automaatselt).

8.4. Tehnoloogiliste seadmete või protsesside puhul nende ohutuks tegemise korraldus

Seade/protsess	Tegevus
Elektriseadmed	Lülitada vooluvõrgust välja – tõmmata juhe pistikupesast välja või lülitada välja elektrikilbist.

8.5. Muud juhised tulekahju korral tegutsemiseks

- Keelatud on evakuatsiooni ajal siseneda uuesti hoonesse, mistahes põhjusel.
- Keelatud on evakuatsiooni ajal tuua hoonest välja mistahes esemeid (näiteks dokumentatsioon, arvutid, õppevahendid, garderoobist riided jms)

9. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised

9.1. Päästemeeskonna vastuvõtu kohad asutuse territooriumil ja sisenemisteid ehitisse

Päästemeeskonna sisenemisteid on tähistatud märgiga „Päästemeeskonna sisenemistee“, mis on näidatud skeemil 1.

9.2. Päästemeeskonna informeerimine tulekahju asukohast ja ulatusest ning inimeste viibimisest ohualas

9.3 Päästemeeskonna juhi tunned ära sinise, punase või oranži kiivri järgi

Päästemeeskonda vastu võttev isik (vaata alateemat *vastutusala*) informeerib päästemeeskonda kasutades operatiivkaardi üldist hoone skeemi, mille peal tutvustab päästemeeskonna juhile:

- a) Tulekahju asukohta ning arvatavat ulatust korpuse täpsusega
- b) Teadaolevaid inimeste asukohti korpustes

9.4. Päästemeeskonna informeerimise korraldus ettevõttes või asutuses paiknevatest ohtudest

Päästemeeskonnale antakse info kasutades väljaprinditud operatiivkaarti ning vajadusel täiendavalt järgneva tabeli infot.

Korralduslik vahend/Oht	Asukoht	Märkused
ATS keskseade	F- ja B-korpuste valvelaud	Sisepääsude juures
Elektri-peakilp	F-korpuse kõrval asuv alajaam	Haldab Elektrilevi
Tuletõrjevooliku süsteemi keskus	Puudub	

Tuletõrje veevarustus	B-korpuste igal korrusel	
Päästeautoga hoone sisese tuleohutuspäigaldistega liitumiskohtade asukohad	Puuduvad	
Sprinkleri keskus	Puudub	
Tulekustutus tugipunktid	Puuduvad	
Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus	F-korpuse valvelaud	Suitsueemaldus
Ohtlikud ained	Puuduvad	
Ventilatsioon	-	On seotud ATS süsteemiga ning lülitub selle rakendumisel välja
Muud ohud	-	

10. Operatiivkaart. LISA 2


OPERATIIVKAART	
Ehitise aadress	Kutse tn 13, Jõhvi linn, Ida-Virumaa
Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev, aasta)	1 (viimati uuendatud: 12.10.2026)
Ehitise kasutusotstarve	Kutseõppeasutuse õppehoone
Ehitises paiknevate erinevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones	B-korpus Kelder – kabinetid; 1-korrus – kabinetid, õpperuumid, invatuba 2-korrus – ühiselamu toad; 3-korrus – ühiselamu toad; 4-korrus – ühiselamu toad; Katusealune – ventilatsioonikamber. C-korpus Kelder – laoruumid, arhiiv, soojussõlm, riietusruumid, poksisaal 1-korrus – õpperuumid; kabinetid 2-korrus – õpperuumid; 3-korrus – õpperuumid; Katusealune – ventilatsioonikamber. D-korpus Kelder – söökla, kohvik; 1-korrus – spordisaal; 2-korrus – aula. E-korpus 1-korrus – söökla, ventilatsioonikamber, kabinetid 2-korrus – õpperuumid. F-korpus 1-korrus – õpperuumid; 2-korrus – õpperuumid; raamatukogu Katus – ventilatsioonikamber. B- 4 korruseline C- 3 korruseline D- 2 korruseline E- 2 korruseline F- 2 korruseline

Korruste arv	4
Kõrgus maapinnast	B– 16 m, C– 14 m, D– 12 m, E– 11 m, F– 10 m
Tuleohutuse klass	TP1
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht	Hoone sisenemisel esimesel korrusel, B-korpuse valvelauas.
Suitsutõrje käivitustase	Tase 2
Ehitisesisene tuletõrjeveevärk	Olemas
Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi välistoide	Puudub
Kuivtõusutoru	Puudub
Sprinklersüsteem	Puudub
Sprinklersüsteemi välistoide	Puudub
Tuletõrjelift	Puudub
Lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus	Jõhvi linn, Kutse tn 14
Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht	Sisehoovis – B ja E korpuse vahel
Hoone elektritoide	Põhitoide – hoone kõrval asuv alajaama hoone. Haldab Elektrilevi.
Lisaohud	F-korpus: 1. Surveanumad (keevitusgaas) – väljas suletud kontaineris, siseruumis (F-142). 2. Gaasitorustik hoone sees. 3. Saepurupunker hoone kõrval. E-korpus: 1. Gaasitorustik hoone sees 2. Söökla elektripaigaldised, õlid
Muud täpsustused	Puuduvad


Ehitise kontaktisik	1. Digiteenuste ja taristuosakonna juht, 5877 4954, argo.laanevali@ivkhk.ee 2. Infolaua töötaja B-korpus, 5887 7765
Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed	Puuduvad

11. Evakuatsiooniskeemid (LISA 3)

Skeem 1. Hoonete sissepääsud

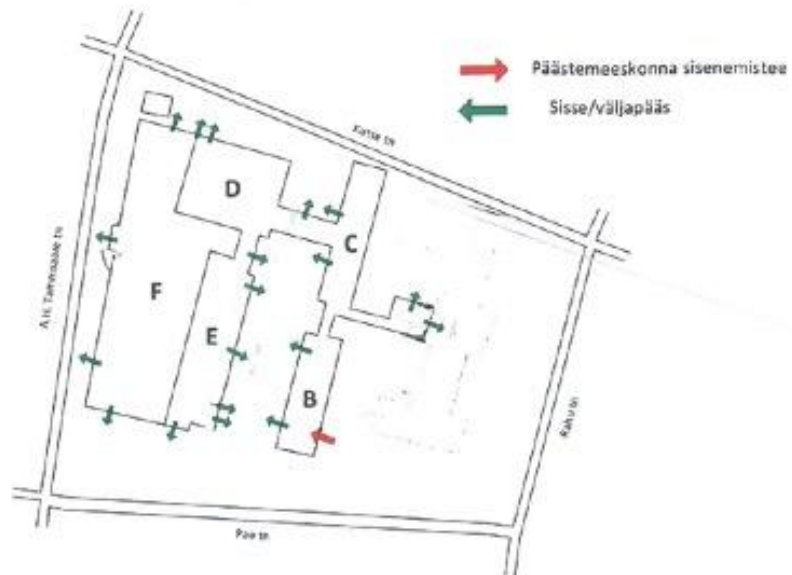

Skeem 2. Kogunemiskohad

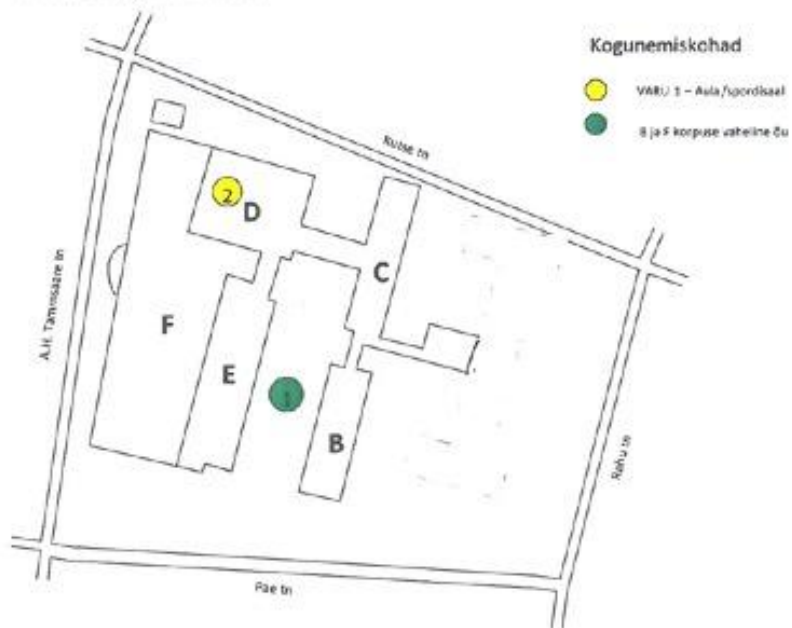

Koostas:
Argo Laaneväli
Digiteenuste ja taristuosakond